

無停電電源装置

無停電電源装置

1.概要

型名	製品名	備考
N8580-27	無停電電源装置(1250VA)	UPS インターフェースケーブル K210-04/06/07(XX)のいずれか必須
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	APC 社 I-UPS,UPS インターフェースケーブル K210-04/06/07(XX)のいずれか必須
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	APC 社 I-UPS,UPS インターフェースケーブル K210-04/06/07(XX)のいずれか必須
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	PowerChutePLUS+インターフェースキットまたはインターフェースキット必須
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	PowerChutePLUS+インターフェースキットまたはインターフェースキット必須
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	PowerChutePLUS+インターフェースキットまたはインターフェースキット必須

2.機能仕様

	N8580-27	N8580-28AC	N8580-29AC
電源供給方式	常時インバータ方式	常時商用方式	常時商用方式
周波数限度(Hz)	50/60 ± 3 Hz	50/60 ± 3 Hz	50/60 ± 3 Hz
入力電圧帯(V)	AC85 ~ 115	AC82 ~ 120	AC82 ~ 120
定格出力電圧(V)	AC100 ± 3%	AC100 ± 10%	AC100 ± 10%
最大容量(W)	938	720	900
最大負荷(VA)	1250	1000	1250
定格出力周波数(Hz)	50/60 ± 0.1 Hz	50/60 ± 0.1 Hz	50/60 ± 0.1 Hz
形式	シール型鉛蓄電池	封入式鉛蓄電池	封入式鉛蓄電池
バッテリー寿命(年)	5	5	5
充電時間(h) *1	6	6	6

	N8580-11	N8580-12	N8580-13
電源供給方式	常時商用方式	常時商用方式	常時商用方式
周波数限度(Hz)	50/60 ± 5%	50/60 ± 5%	50/60 ± 5%
入力電圧帯(V)	AC81 ~ 124	AC81 ~ 124	AC81 ~ 124
定格出力電圧(V)	AC100 ± 5%	AC100 ± 5%	AC100 ± 5%
最大容量(W)	450	670	950
最大負荷(VA)	700	1000	1400
周波数(Hz)	50/60 ± 0.1	50/60 ± 0.1	50/60 ± 0.1
形式	シール型鉛蓄電池	シール型鉛蓄電池	シール型鉛蓄電池
バッテリー平均寿命(年)	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
充電時間(h) *1	4 ~ 10	4 ~ 10	4 ~ 10

*1)使用環境による。

3.動作環境

	N8580-27/28AC/29AC	N8580-11/-12/-13
ソフトウェア	• ESMPRO/UPSController • Windows NT UPS 機能 • NetWare UPS 機能	• PowerChutePLUS • Windows NT UPS 機能 • NetWare UPS 機能
サポート機種	110Ea,110La,120La,120Ma,140Ma,140Ha,180Ha	110Ea,110La,120La,120Ma,140Ma*


*の機種は、N8580-11 を未サポート。

140Ha に UPS を接続する場合は 2 台以上必要。(マルチ UPS ボード必須)


180Ha に UPS を接続する場合は 3 台以上必要。(マルチ UPS ボード必須)

4.UPS 接続構成例


基本的な構成

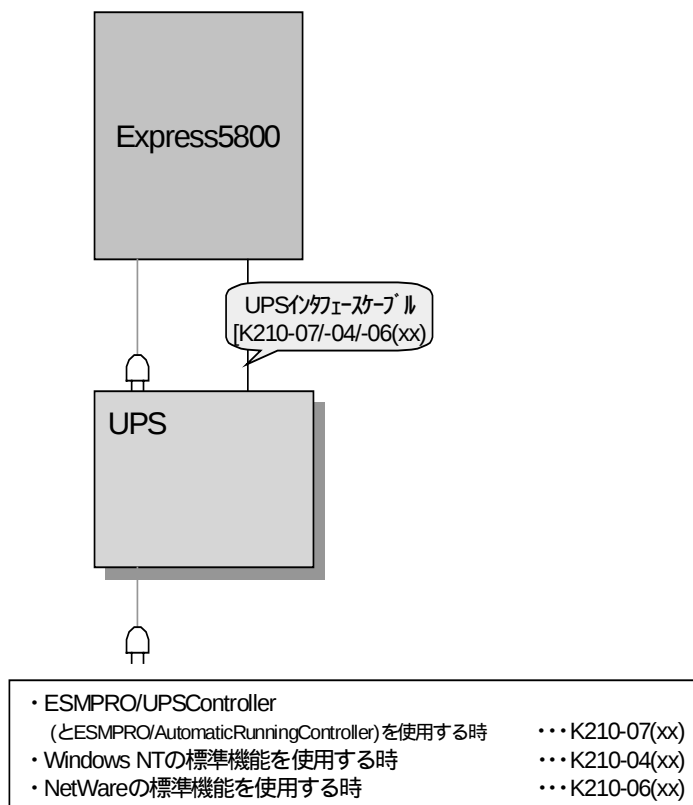


UPS用LAN接続ボード接続

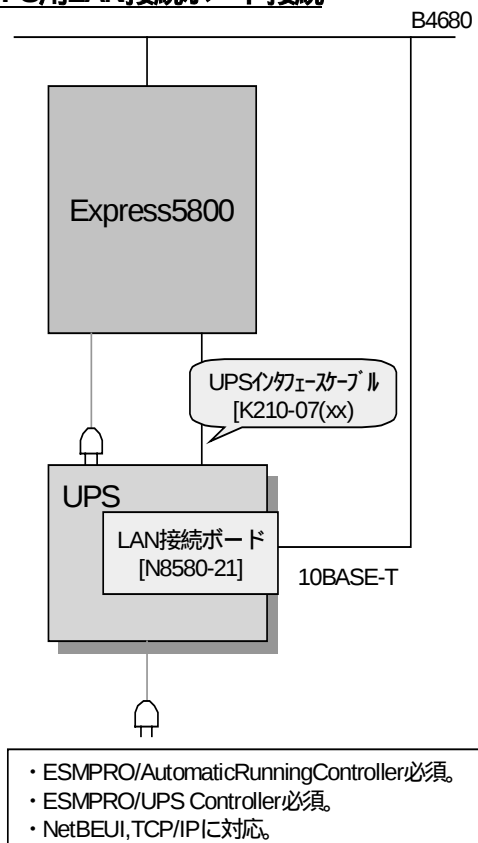

UPS用V.24接続ボード

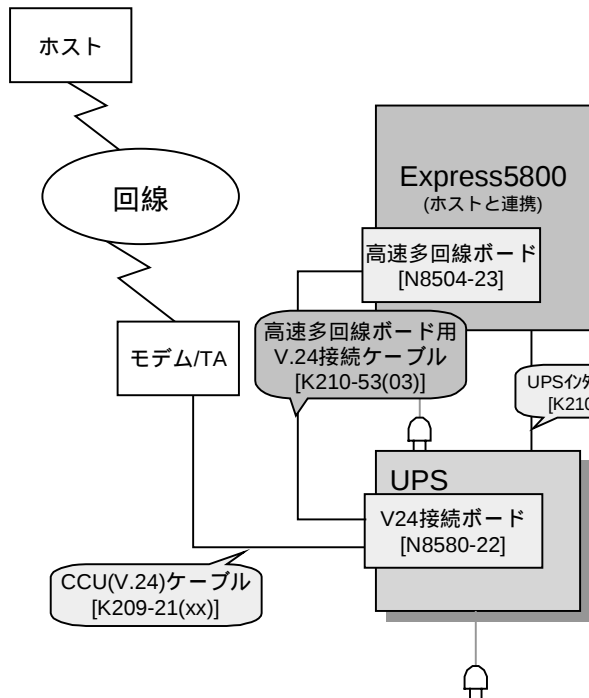


- ・ESMPRO/UPSControllerとESMPRO/AutomaticRunningController必須。
- ・V.24のCI、CD信号を利用して電源投入、CD、ER信号を利用して電源切断。

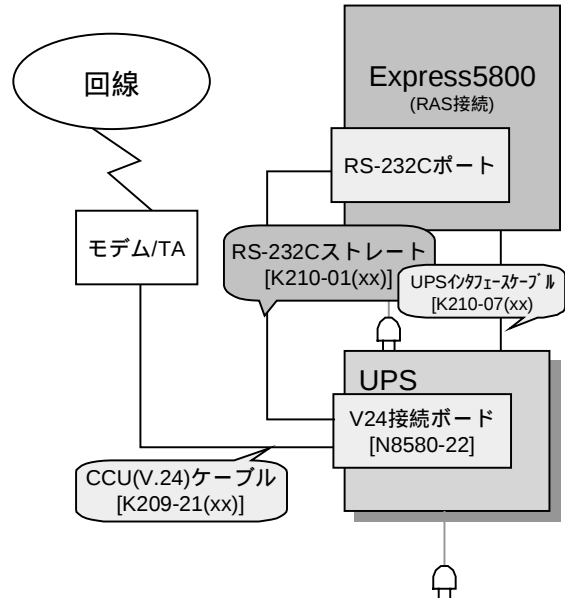


- ・モデム/TAとExpress5800間ケーブル長の制限
- 19.2kbps ~ の場合: 10m以下
- ~ 19.2kbpsの場合: 15m以下

UPS用マルチサーバ接続ボード接続

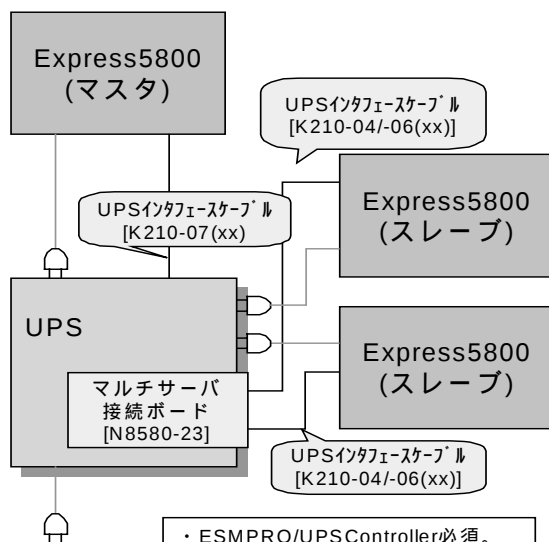

- ・ESMPRO/UPSController必須。
- ・ラック構成で有効。
- ・UPS電源容量に注意。


UPS用マルチUPSボード接続

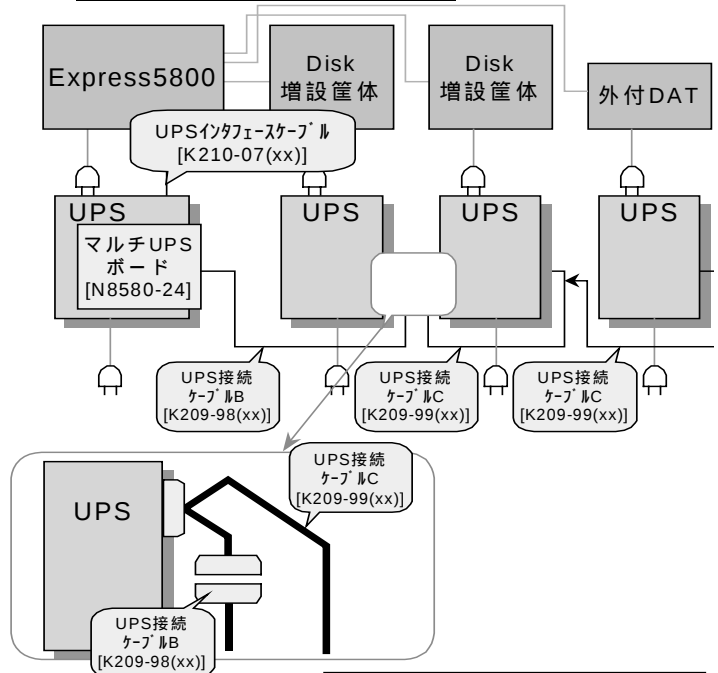

- ・ESMPRO/UPSController必須。


- Express5800/140Ha(-R)

- UPS(1250VA)が 2 台(電源ユニット搭載時は 3 台)必要
- マルチ UPS ボードでそれぞれの UPS を連携

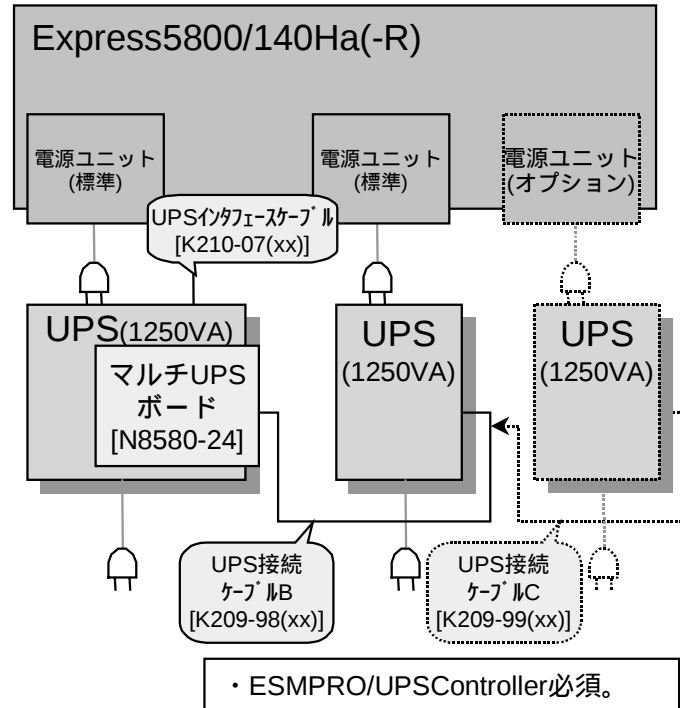


- Express5800/180Ha(-R)


- UPS(1000VA)が 3 台(電源ユニット搭載時は 4 台)必要
- マルチ UPS ボードでそれぞれの UPS を連携

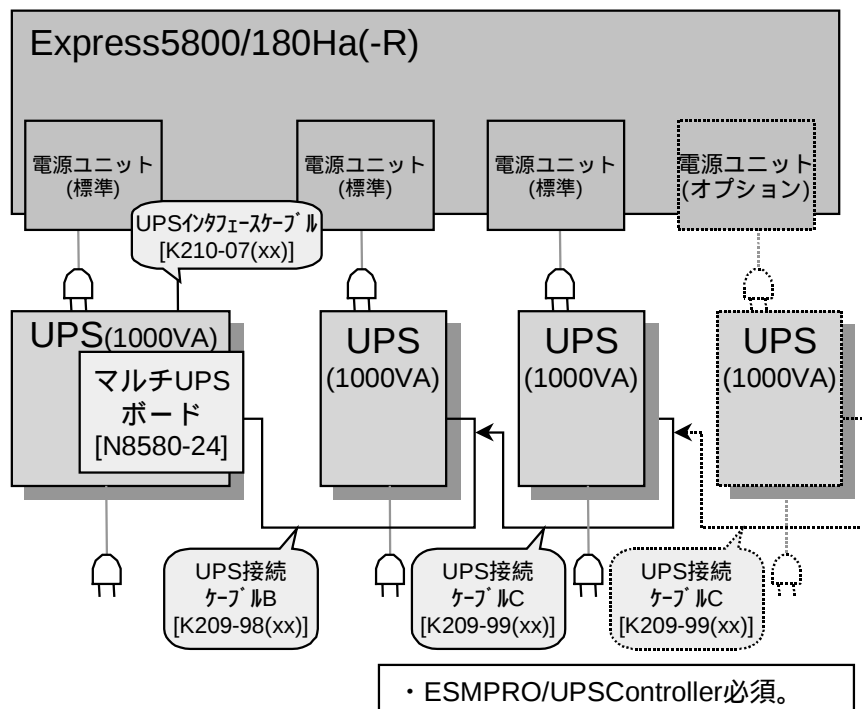

5.外觀圖

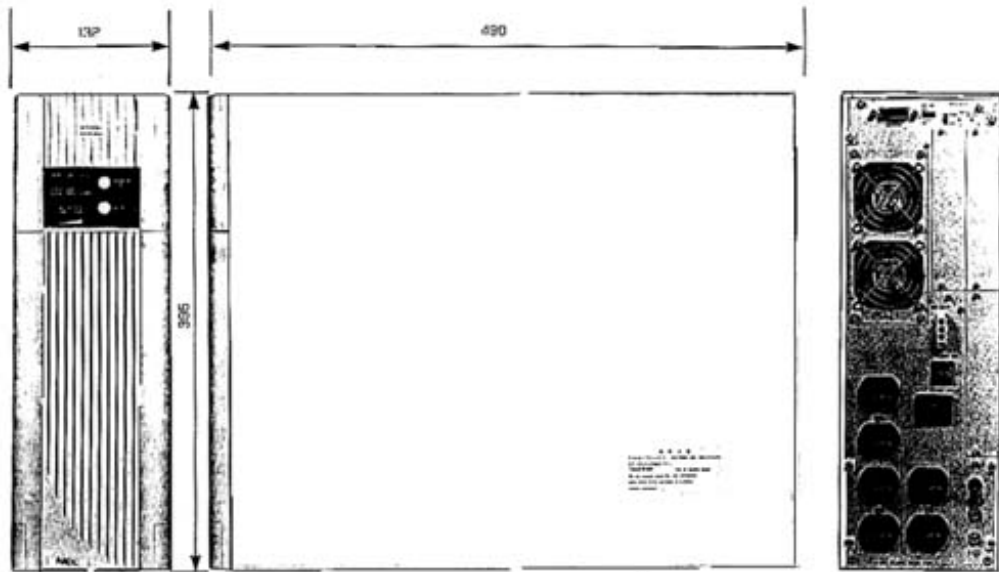

(N8580-27) 132mm(W) × 490mm(D) × 395mm(H)

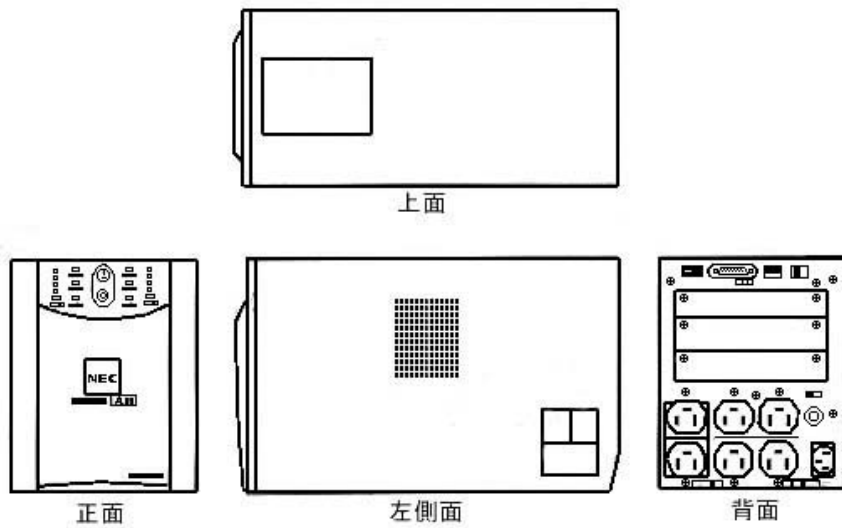

(N8580-28,29) 170mm(W) × 564mm(D) × 213mm(H)